


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - VI PIĘTRO
WSS OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18
RZUT VI PIĘTRA- INSTALACJA KLIMAKONWEKTORÓW
skala 1:100

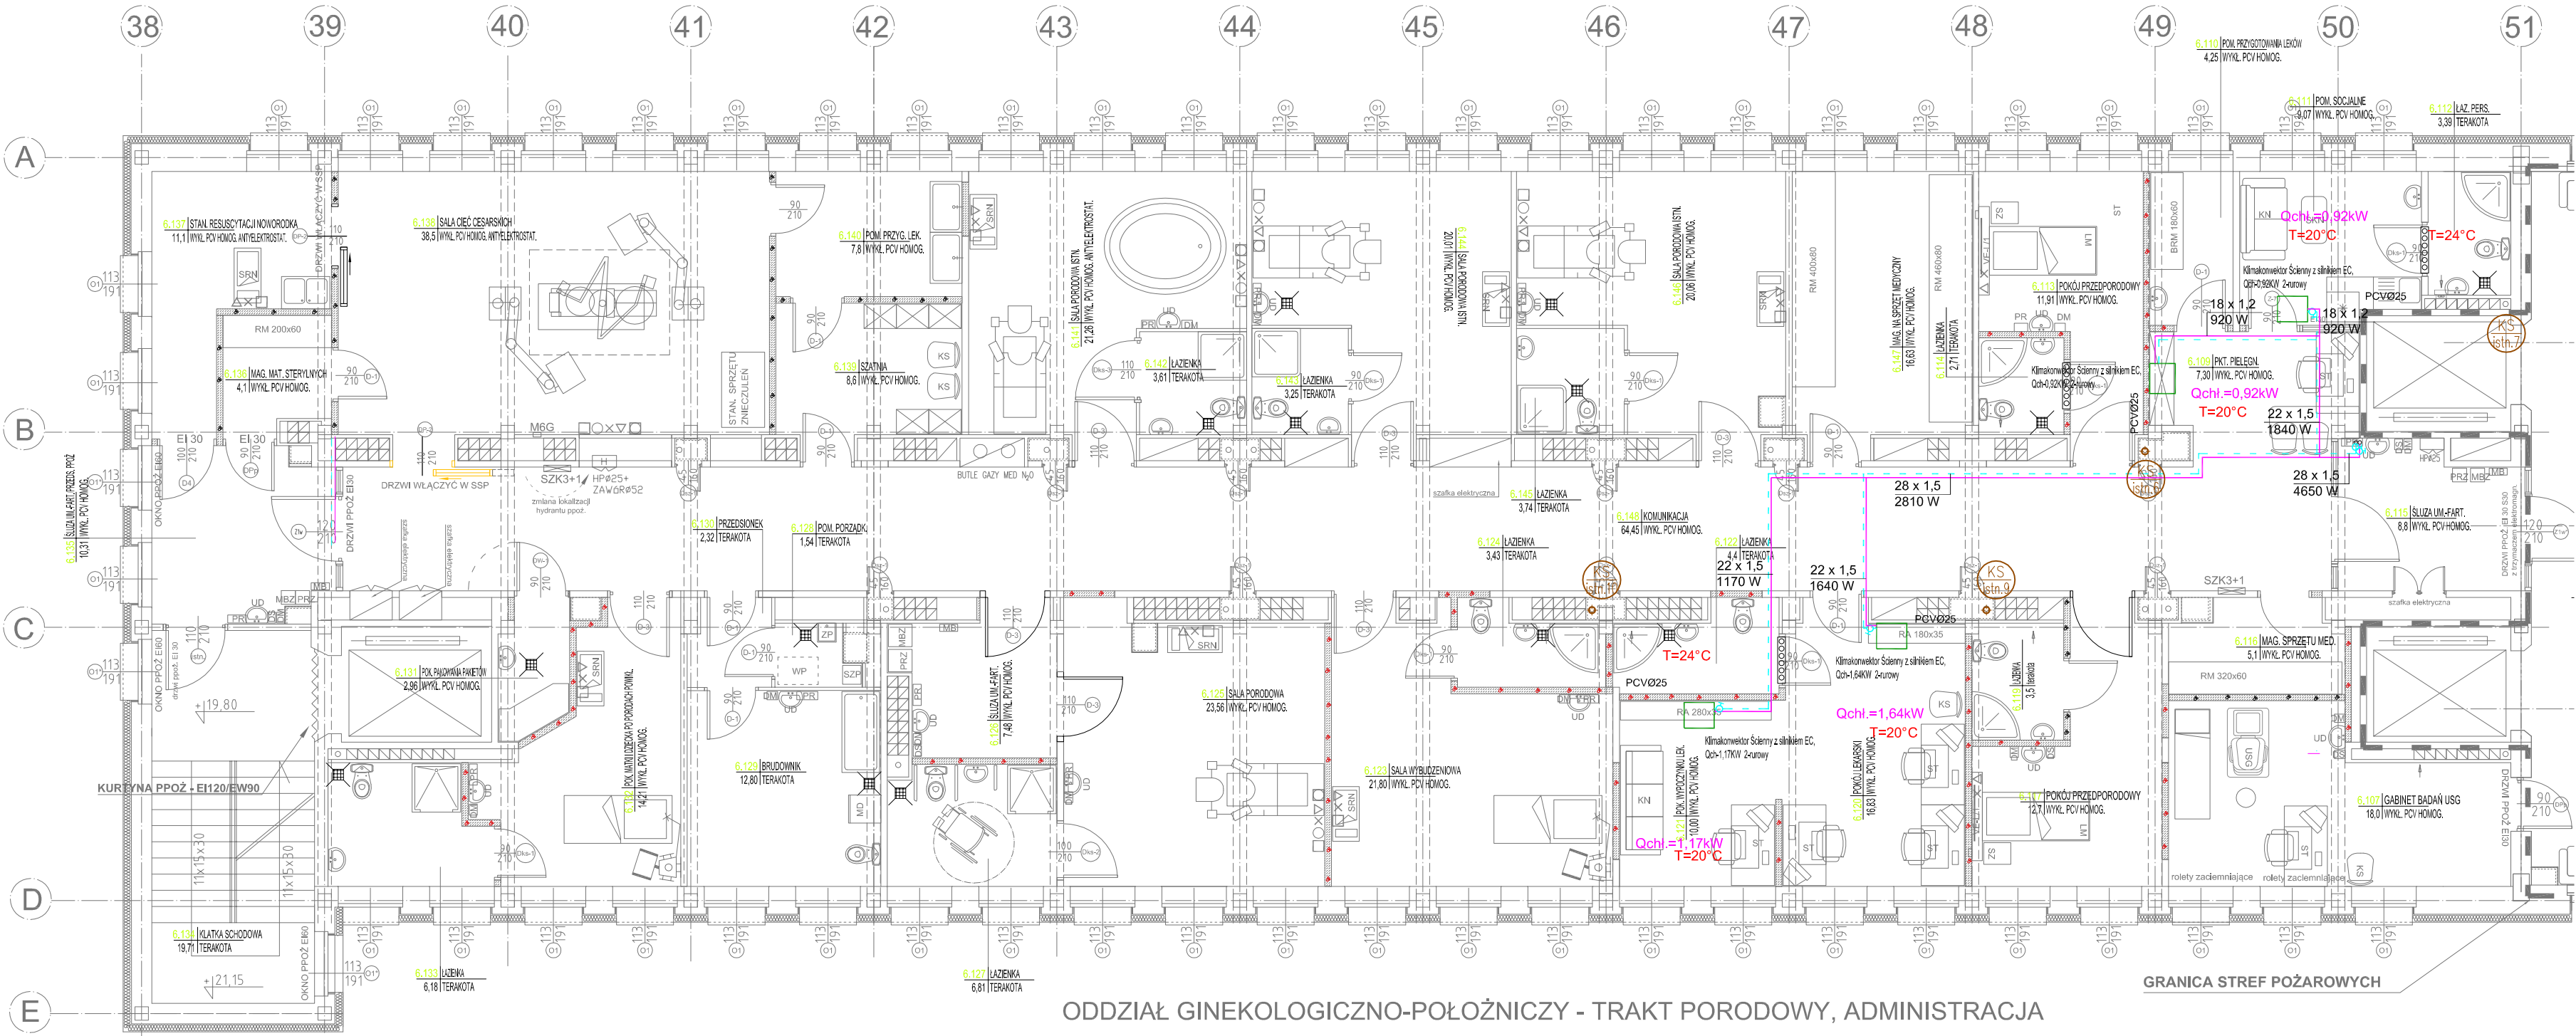

OZNACZENIA:

- rury stalowe przeznaczone dla chłodnictwa
- Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wew., z rur PVC klejonych o średnicach 25mm kielichowych o połączeniach klejonych Klimakonwektor ścienny z silnikiem EC, 2-rurowy

UWAGI!

- KLIMAKONWEKTORY WYPOSAŻYĆ W POMPE SKROPLIN MP.
- PRZEWODY KANALIZACYJNE - SŁUŻĄCE DO ODPROWADZENIA SKOPLIN Z KLIMAKONWEKTORÓW PROWADZIĆ POD STROPAMI PRZY PODCIĄGACH ZE SPADKIEM 0,5%, NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZAIZOLOWAĆ ANTYKONDENSACYJNIE.
- PRZEWODY PODŁĄCZYĆ Z PIONEM POPRZECZASYFONOWANIE

ODPROWADZENIE SKROPLIN

PCV025 PRZEWÓD KANALIZACJI TŁOCZNEJ

 PRACOWNIA PROJEKTOWA		Anna Ceynowa OLSZTYN, ul. Elbląska 125 OLSZTYN, ul. Koszalińska 10/12 tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl	BRANŻA: SANIT.
TEMAT:	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY		SKALA: 1:100
ADRES:	OLSZTYN, UL. ŻOŁNIERSKA 18		DATA: 06.2017
RYSUNEK:	RZUT VI PIĘTRA - INSTALACJA KLIMAKONWEKTORÓW		NR RYS.: S-3
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Piechota		Nr upr.: WAM/0044/PWOS/11
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Wołodźko		Nr upr.: WAM/0095/PWOS/15
OPRACOWAŁ:			Nr upr.:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE			