


HDGs 2x1,5 – linia głosnikowa nr 15 (A i B): doprowadzona do portierni na parterze

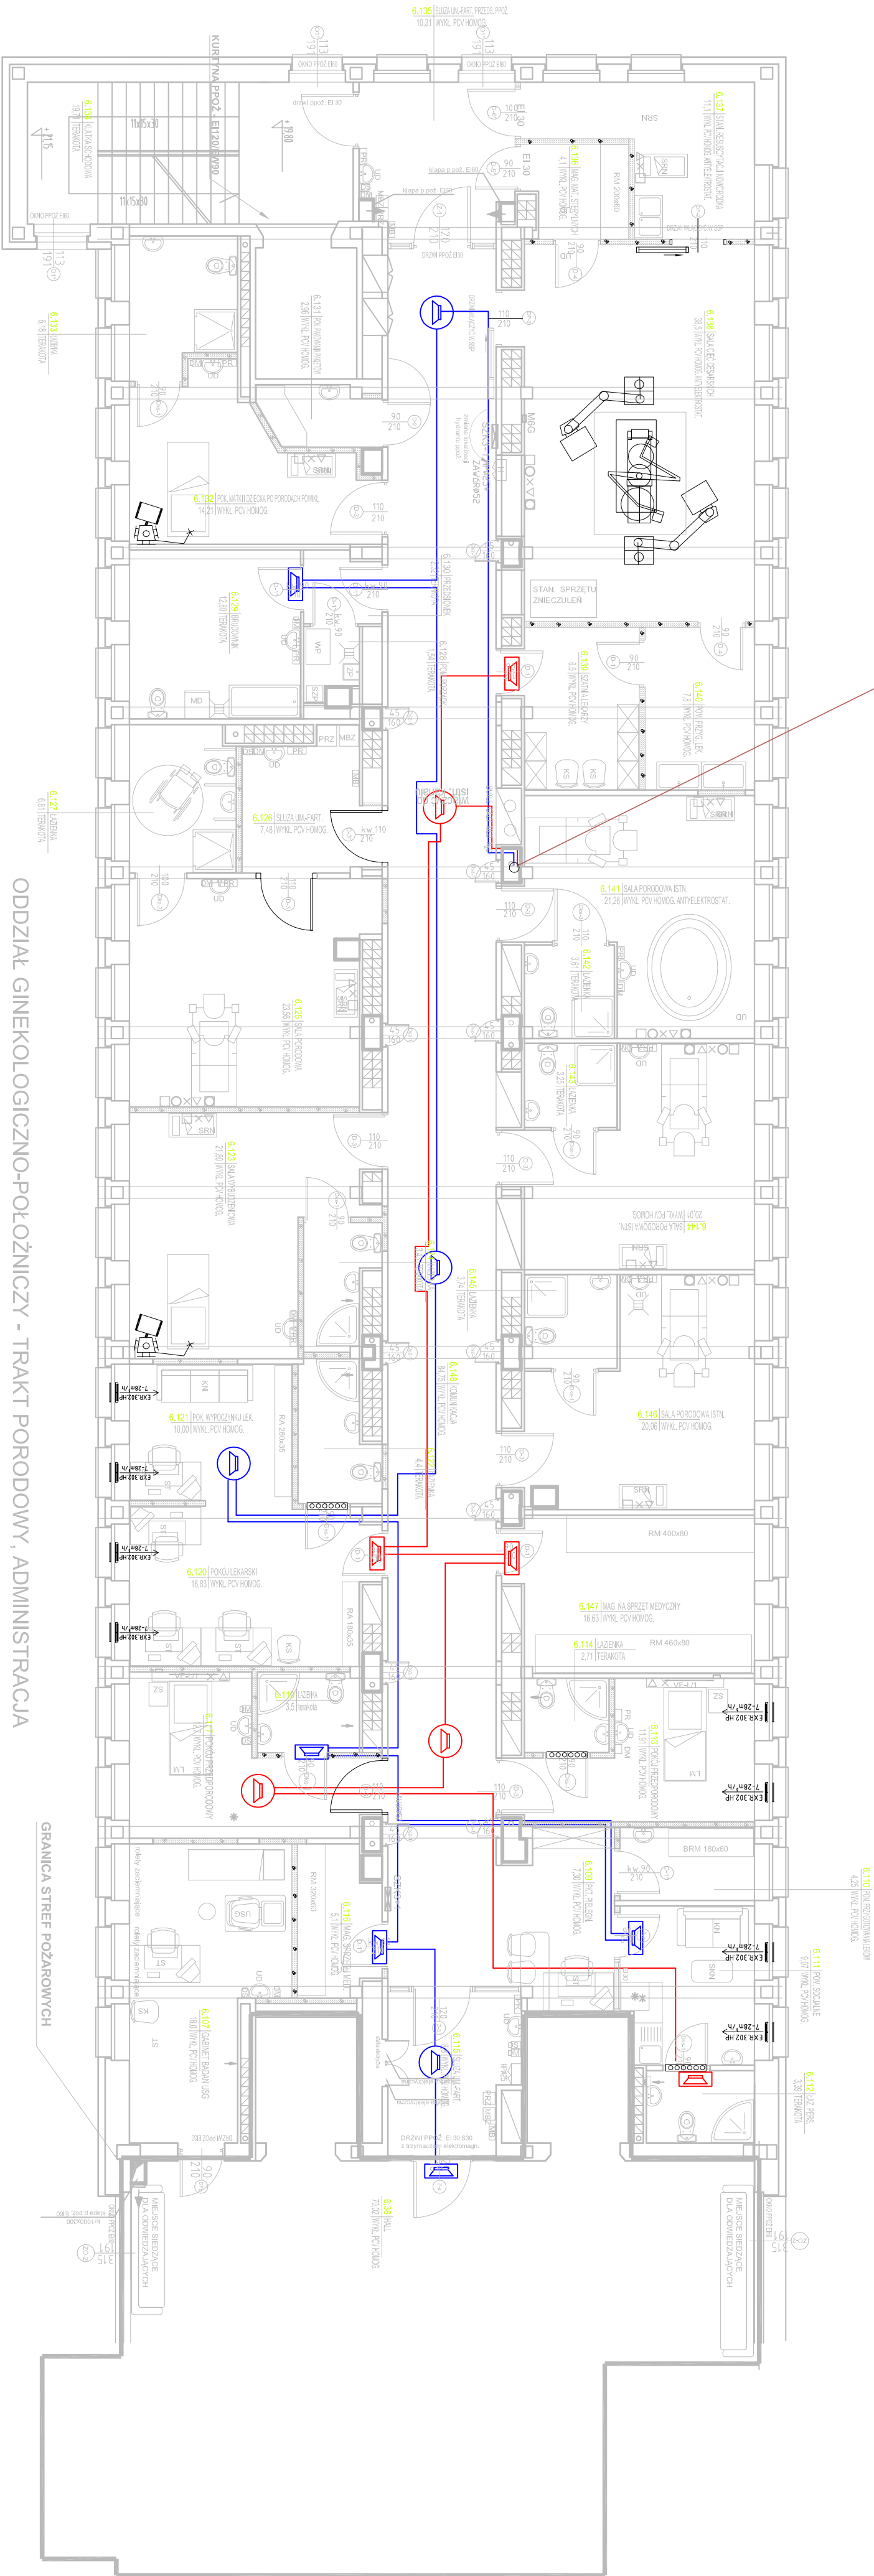

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŹNICZY - TRAKT PORODOWY, ADMINISTRACJA

OZNACZENIA  
INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

- GŁOŚNIK MĄSCIEWY SYSTEMU DSO
- GŁOŚNIK WPUSZCZANY W SUFIT PODWIESZANY SYSTEMU DSO
- KABEL HDGs 2x1,5 mm<sup>2</sup> (PH 90)
- KABEL HDGs 2x1,5 mm<sup>2</sup> (PH 90)

PRACOWNIA PROJEKTOWA " AKON "	BRANŻA ELEKTR.
10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125	SKALA: 1:100
OBIEKT: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY	DATA: 05.2017
ADRES: OLSZTYN, UL. ŻOLNIERSKA 18	NR RYS.: E-13
TEMAT: PLAN INSTALACJI DSO	PROJ. ZAMIENNY
PROJEKTANT:  Morsk Pichlacz	Upr. bud. nr:  Morsk Pichlacz
SPRAWDZAJĄCY:  Norbert Wolkiewicz	Upr. bud. nr:  Norbert Wolkiewicz
OPRACOWAŁ:	Upr. bud. nr: