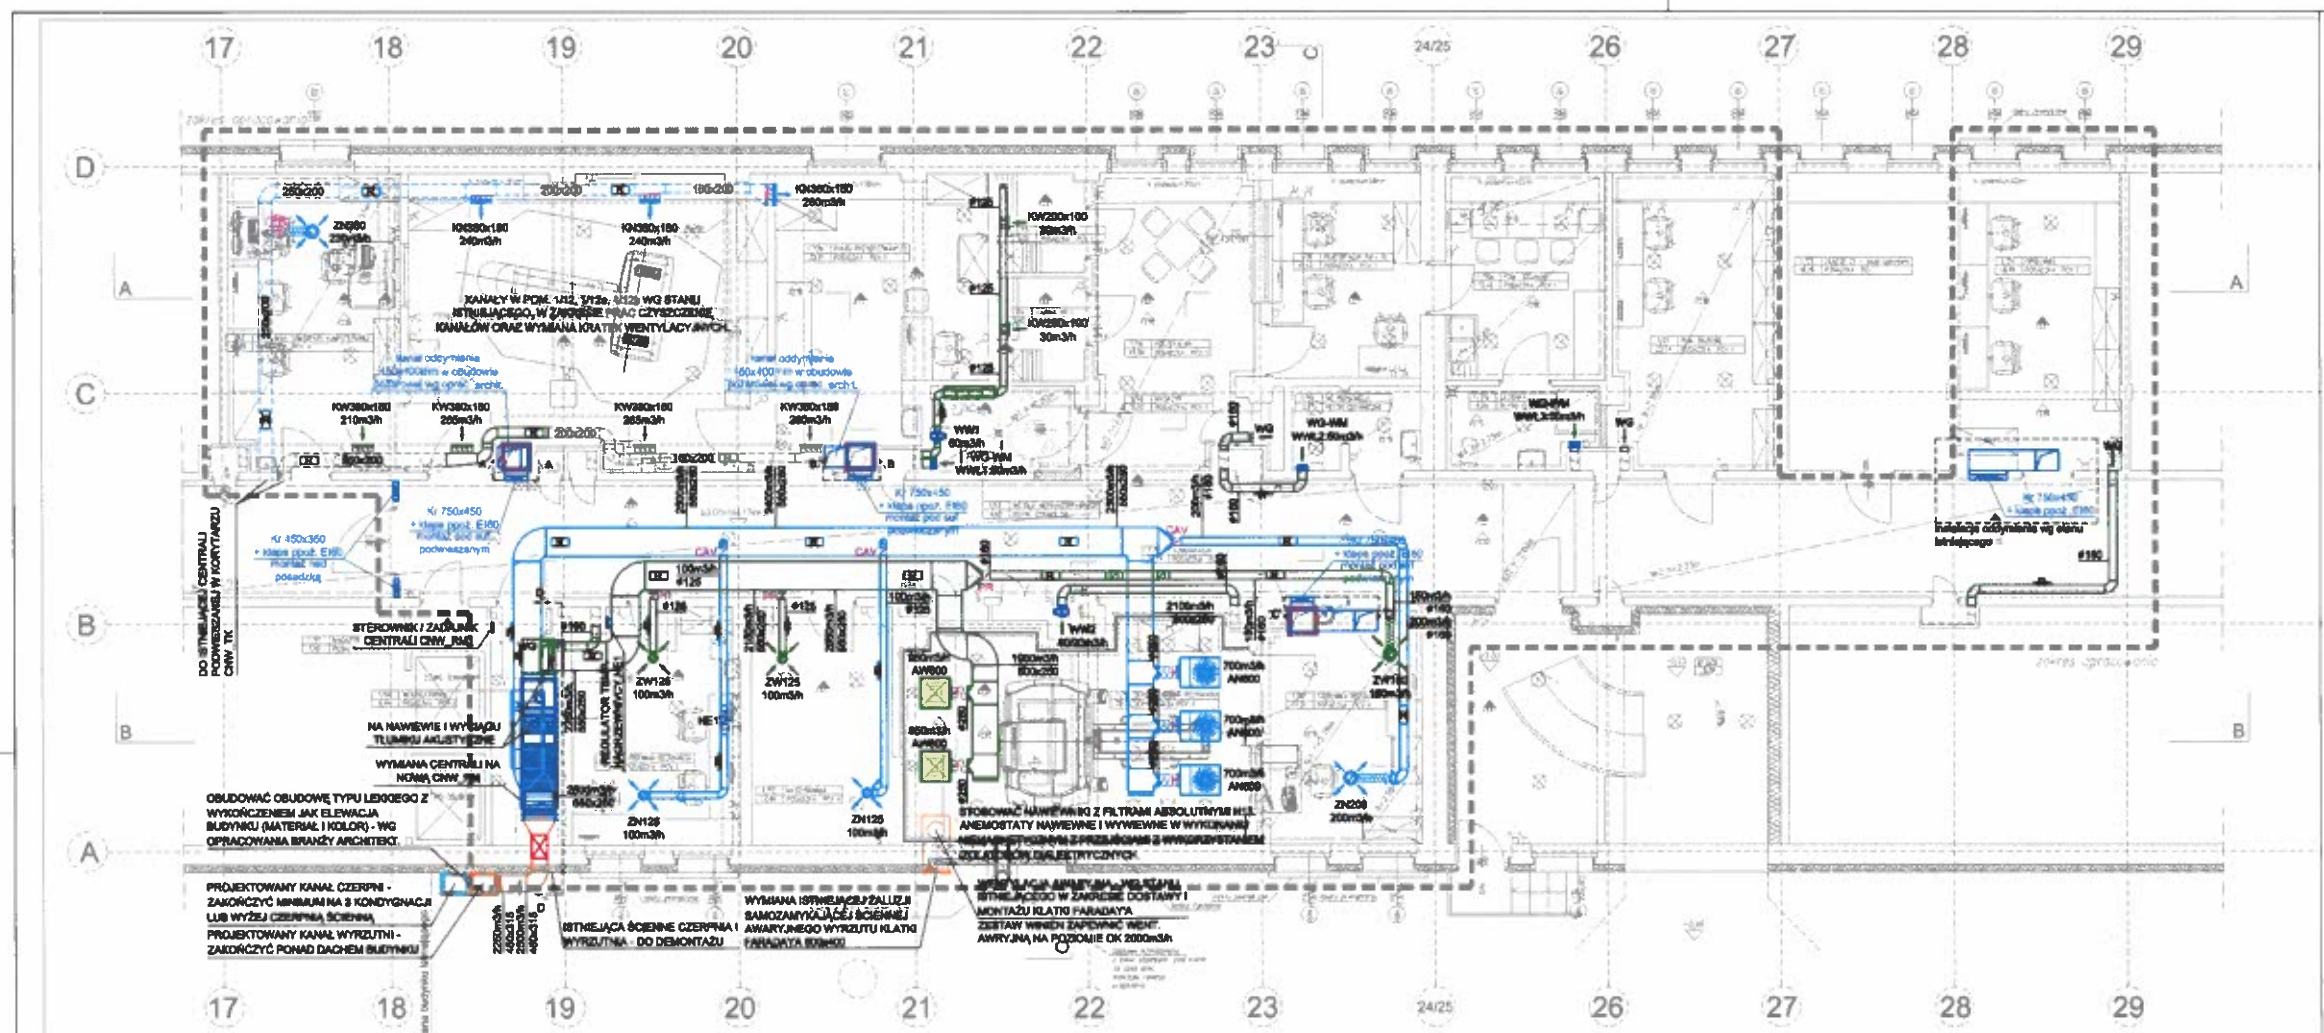

SZCZEGÓŁ KANAŁU ODDYMIANIA A-A
podłączyć do kan. oddymiania 460x400mm na poziomie piętra 1
spód stropu 3.07m
spód sufit. korytarza 2.03m
OBUDOWA POŻAROWA PŁYTAMI EI60 PROMATEC WG OPRAC. ARCHITEKT.
posadzka parteru

SZCZEGÓŁ KANAŁU ODDYMIANIA B-B
podłączyć do kan. oddymiania 460x400mm na poziomie piętra 1
spód stropu 3.07m
spód sufit. korytarza 2.03m
OBUDOWA POŻAROWA PŁYTAMI EI60 PROMATEC WG OPRAC. ARCHITEKT.
posadzka parteru

SZCZEGÓŁ KANAŁU ODDYMIANIA C-C
podłączyć do kan. oddymiania 460x400mm na poziomie piętra 1
spód stropu 3.07m
spód sufit. korytarza 2.03m
OBUDOWA POŻAROWA PŁYTAMI EI60 PROMATEC WG OPRAC. ARCHITEKT.
posadzka parteru

PRZEKRÓJ PRZEZ WENTYLATORNIE D-D

SZCZEGÓŁ WYRZUTNI WENTYLACYJNEJ CENTRALI CNW_RM
NOWOPROJEKTOWANA WYRZUTNIA DACHOWA PIONOWA TYPU E 8400mm
LOKALIZACJA WYRZUTNI MIN. 3,0m OD KRAWĘDZI DACHU PONIŻEJ KTÓREJ ZLOKALIZOWANE SĄ OKNA
KANAŁ WYRZUTNI PROWADZONY ELEWACJĄ BUDYNKU
460x315mm
LOKALIZACJA WYRZUTNI MIN. 3,0m OD KRAWĘDZI DACHU PONIŻEJ KTÓREJ ZLOKALIZOWANE SĄ OKNA
kalenicy dachu
krawędź dachu

LEGENDA:
- WENTYLACJA CZERPNIA - PROJEKTOW.
- WENTYLACJA WYRZUTNIA - PROJEKTOW.
- WENTYLACJA NAWIEW - PROJEKTOW.
- WENTYLACJA WYWIEW - PROJEKTOW.
- WENTYLACJA NAWIEW - ISTNIEJĄCA
- WENTYLACJA WYWIEW - ISTNIEJĄCA
- TALERZOWY ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- TALERZOWY ZAWÓR WENTYLACYJNY WYWIEWNY
- KN — KRATKA WENT. NAWIEWNA DO MONTAŻU NA KANALE WENT. WYPOSAŻONA W PRZEPUSTNICE REGULACYJNĄ
- KW — KRATKA WENT. WYWIEWNA DO MONTAŻU NA KANALE WENT. WYPOSAŻONA W PRZEPUSTNICE REGULACYJNĄ
- CAV — REGULATOR STAŁEGO WYDATKU TYPU CAV
- PR — PRZEPUSTNICA REGULACYJNA RĘCZNA
- KANAŁOWY WENTYLATOR
- ŚCIENNY WENTYLATOR
- WG — WEN. GRAWITACYJNA
- WG-WM — WEN. GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE
- REWIZJA KANAŁOWA 350x150mm
- KANAŁ ODDYMIANIA

UWAGI: INDYWIDUALNE WYCIĄGI WIĄCZYĆ DO ISTN. KOMINÓW WENTYLACYJNYCH INDYWIDUALNYCH DLA PROJ. POMIESZCZEŃ. POZOSTAŁE OTWORY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NALEŻY ZAŚLEPIĆ NP. PO PRZEZ ZAMUROWANIU

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
2. Dokumentację rozpatrywać łącznie z innymi branżami oraz z informacją o ochronie przeciwpożarowej.
3. W przypadku podania nazwy własnej produktu lub producenta możliwe jest zastosowanie materiału równoważnego.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, ul. BUSKA 1B/3, 80-541 GDAŃSK TEL 0 502 521 856
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. OLIWSKA 21/23 IVP. POK.7; 80-563 GDAŃSK, TEL/FAX 58 342 19 31

PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ LESMAN
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NR UPR. POM/0056/POOS/10

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. MARTA HARASIMOWICZ-JANAŚ
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NR UPR. POM/0038/POOS/11

INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18 Olsztyn		RYS. NR
PROJEKT PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I REZONASNU MAGNETYCZNEGO ul. Żołnierska 18 Olsztyn, dz. nr 67 obr. 75			S-2
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA	DATA:	04.2017
INSTALACJE WENTYLACJI			1:100